

The background of the image shows the Matsumoto City Central Library building. The building is a modern, multi-story structure with a prominent arched roof on the left side. The name "松本市立中央図書館" (Matsumoto City Central Library) is visible on the upper part of the building. There are trees in the foreground and a clear blue sky in the background.

## 第22回

# 松本市長と車座集会「みんなの尼活皆議」

～ みんなで考える、これからの図書館 ～

教育委員会事務局 社会教育部 中央図書館

# 目次

- 1 中央図書館の概要と市内図書施設の配置状況について
- 2 北図書館の概要と新図書館整備計画について
- 3 阪神7市1町と比較した本市の現状
- 4 中央図書館の施設等の課題


# 1. 中央図書館の概要と市内図書施設の配置状況について

## ● 中央図書館の施設概要

- ・所在地 尼崎市北城内27番地
- ・開館年月日 平成2年8月20日
- ・敷地面積 2878.28㎡
- ・建築面積 1918.03㎡
- ・延床面積 4728.40㎡
- ・構造 SRC造、地上3階地下1階、塔屋
- ・図書収容能力 36万冊

## ● 中央図書館の主な役割

- ・市内図書館・図書室の蔵書管理（選書・配本）
- ・障がい者サービスの実施（録音図書の郵送貸出等）
- ・図書館サービス全体の企画
- ・調査・相談（レファレンス）への対応

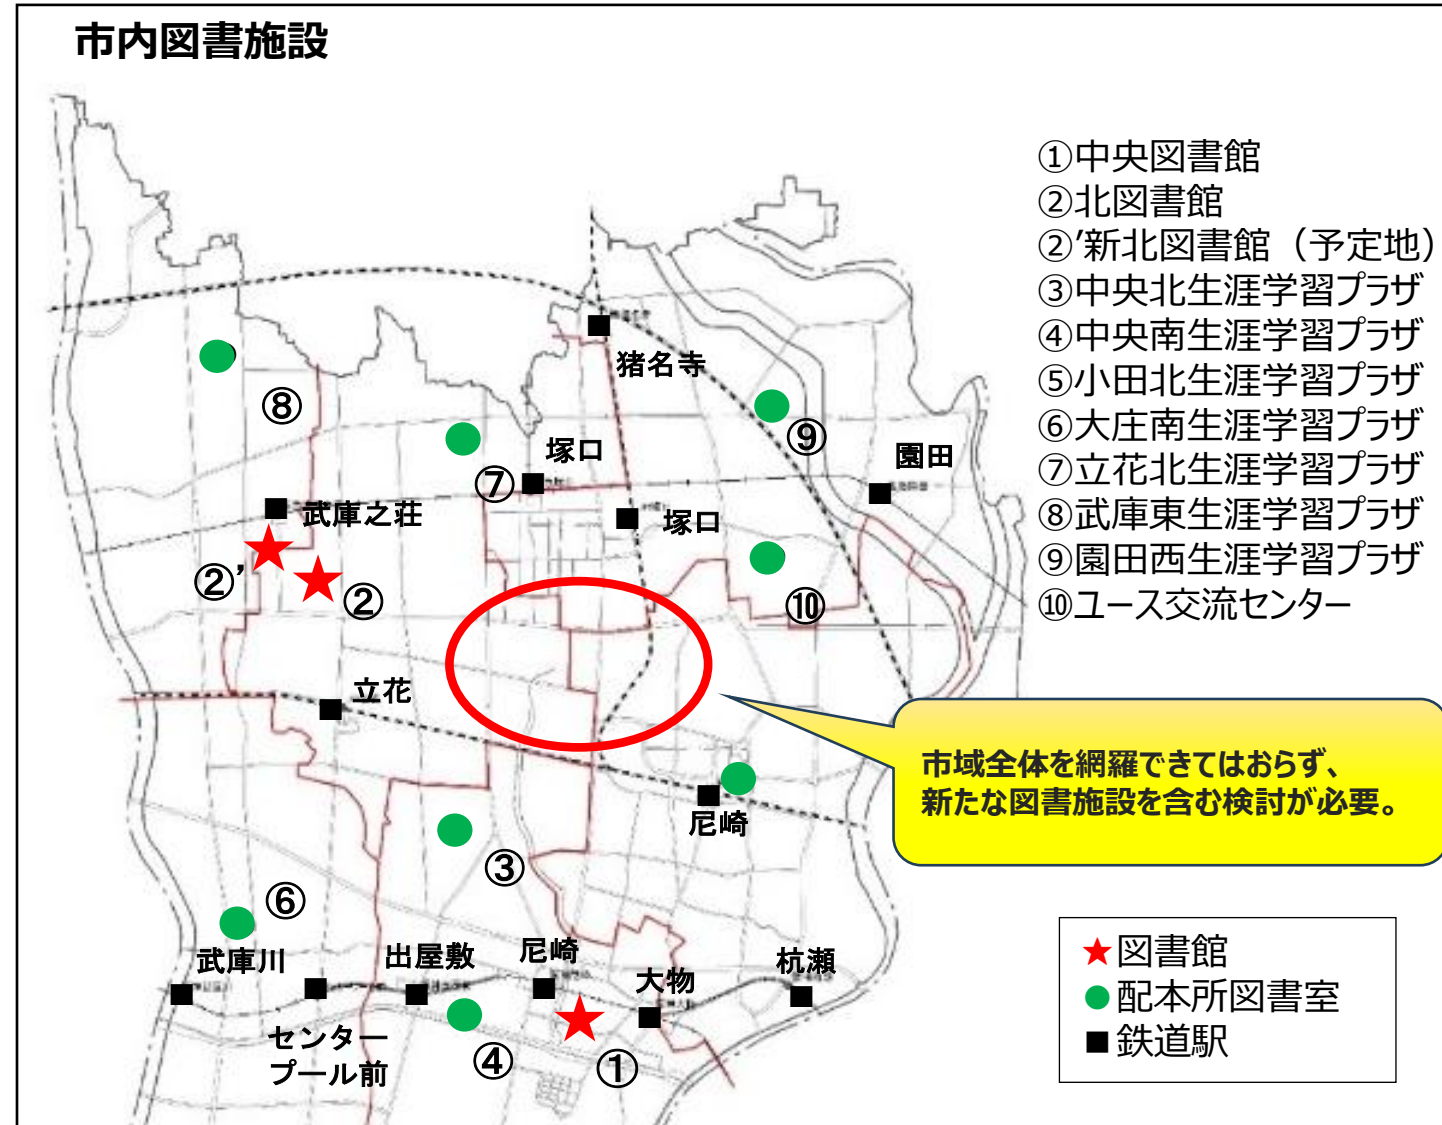

# 2. 北図書館の概要と新図書館整備計画について

## 北図書館の施設概要

- 所在地 尼崎市南武庫之荘3丁目2番21号
- 開館年月日 **昭和54年6月1日**
- 敷地面積 1569.62㎡
- 建築面積 932.20㎡
- 延床面積 2477.49㎡
- 構造 RC造、地上3階地下1階、塔屋
- 図書収容能力 14万冊






- ・築46年が経過し、建物が老朽化
- ・各設備の不具合
- ・旧耐震基準の建築
- ・バリアフリー対応が不十分 などの課題

その他周辺施設においても経年劣化等が見られます  
トレピエ：建物老朽化、設備不具合、耐震性の不足  
大井戸公園：園内施設の老朽化、樹木の巨木化  
周辺歩道：地盤の隆起、街路樹による歩道の縮小

## 北図書館および周辺エリアの 一体的整備が進行中です

新図書館は令和  
12年度中に  
供用開始予定

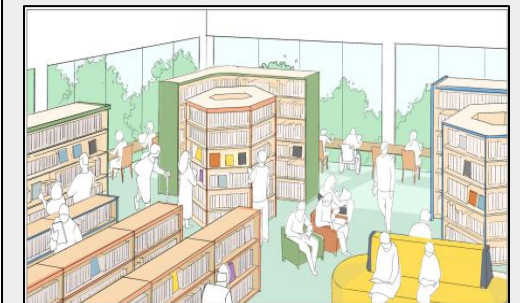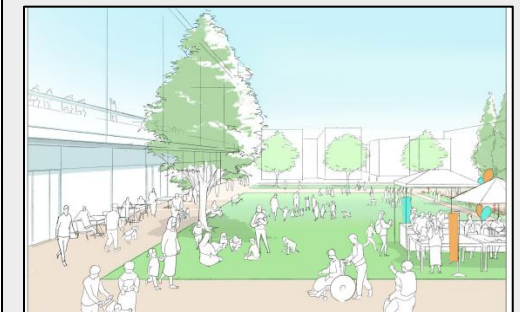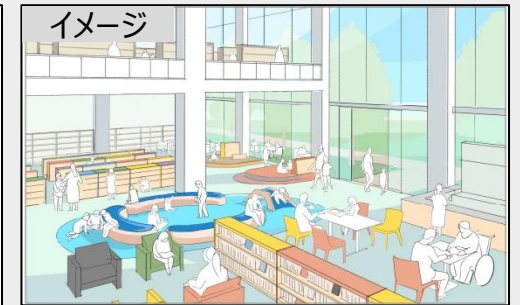

# 3. 他都市と比較した本市の現状

## 【現状】

✓ 市民1人あたりの**貸出冊数等は近隣自治体と比較して相対的に低い水準**

## 【方向性】

✓ これまで足を運ぶ機会がなかった方にも**「行ってみたい」と思っていただけ工夫**が必要

✓ また**事業の充実**に加え、新たな機能など**施設の在り方**について検討していくことが重要

新図書館の整備に加え・・・

**中央図書館の  
魅力向上を図り、  
より多くの方に  
親しまれる施設へ**

阪神間他都市との比較

都市名	人口 (人)	蔵書冊数 (冊)	個人貸出 (冊)	図書費 (千円)	市民1人あたり		
					蔵書冊数 (冊)	貸出数 (冊)	図書費 (円)
尼崎	453,646	735,987	1,357,949	27,119	1.62	3.00	59.8
西宮	480,818	943,628	3,009,606	56,860	1.96	6.26	118.3
芦屋	94,007	400,013	680,193	21,806	4.26	7.24	232.0
伊丹	200,284	649,963	1,447,543	35,150	3.25	7.23	175.5
宝塚	227,645	693,081	1,849,458	31,468	3.04	8.12	138.2
川西	152,914	297,460	575,660	16,365	1.95	3.76	107.0
三田	106,482	404,008	909,950	16,964	3.79	8.55	159.3
猪名川	28,644	355,930	441,435	11,461	12.43	15.41	400.1
尼崎市を除く平均	184,399	534,869	1,273,406	27,153	4.38	8.08	190.1
阪神間8市町中の尼崎市の順位	2	2	4	6	8	8	8

・いずれの指標も  
阪神間7市1町で最下位

・同じ規模の他都市23市  
と比較しても最下層に位置  
する

類似他都市との比較

都市名	人口 (人)	蔵書冊数 (冊)	個人貸出 (冊)	図書費 (千円)	市民1人あたり		
					蔵書冊数 (冊)	貸出数 (冊)	図書費 (円)
尼崎	453,646	735,987	1,357,949	27,119	1.62	3.00	59.8
人口40万人以上 23市平均	483,478	1,182,304	2,283,870	59,909	2.46	4.81	125.1
24市中の尼崎市の順位	15	23	24	24	22	23	24



## 4. 中央図書館の施設等の課題①

### ✓ 施設・設備の老朽化への対応

#### 現 状

- 雨漏り跡やカーペットの汚れ、建具の劣化、壁紙の剥がれなど、経年による傷みが生じている状態
- 現在の空間は、必ずしも明るく快適な印象とは言えず、図書館に足を運びたくなる雰囲気づくりに課題有り



### ✓ デジタル化（DX）の進展等への対応

#### 現 状

- 図書館におけるデジタル環境は十分ではなく、例えば、学習においてタブレット等の活用が一般的となる中、Wi-Fiや電源環境の整備が求められる
- 来館者用エレベーターがなく、身体の不自由な方やベビーカーを利用される方にとっては、来館のハードルに



## 4. 中央図書館の施設等の課題②

### ✓ 図書館に求められる役割の変化への対応

#### 現状


- 時代の変化に伴い、図書館は本の貸出や読書のみを目的とする施設ではなくなっている
- 近年の新設図書館では、静かに利用する空間と、一定の会話が可能な空間を分けて整備する事例が増加



### ✓ 蔵書スペースの確保・書架の再構成

#### 現状

- 蔵書冊数に対し、利用者が直接手に取れる開架図書の割合は約26%に留まっている状況
- 館内スペースの活用にも課題があり、使い方の見直しが必要

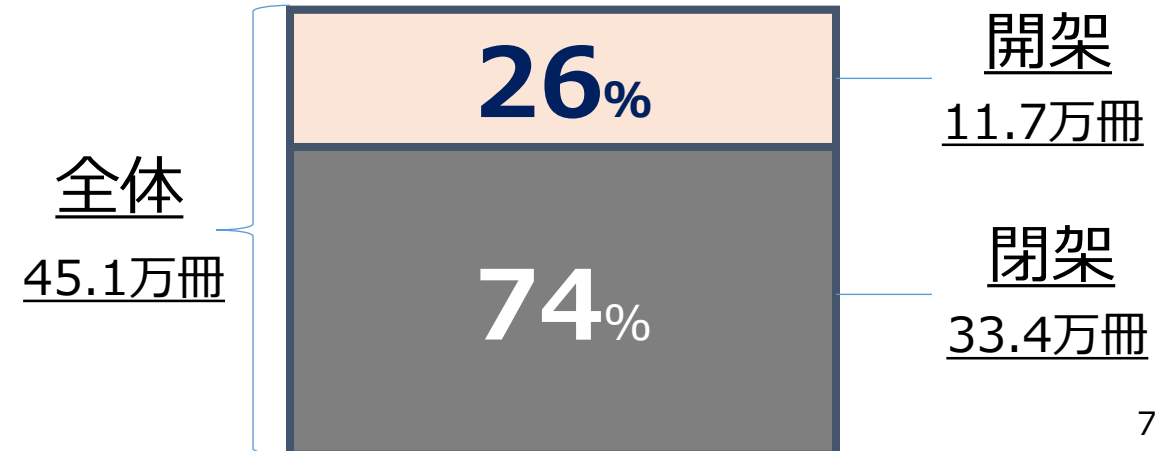

## 4 - 2. 今後のスケジュール

- ✓ 中央図書館の魅力向上に向けて、まずはしっかりと対応策等を検討
- ✓ 令和9年度以降、検討の結果に基づき取組を推進

令和8年度 (2026年)	令和9年度 (2027年)	令和10年度 (2028年)	令和11年度 (2029年)	令和12年度 (2030年)
課題解決や 魅力向上に 向けた検討  (令和8年度中)	検討の結果に基づき取組を推進 ～ より多くの方に親しまれる図書館へ ～  (令和9年度以降)			

# 本日の意見交換テーマ

● **どんな図書館なら行きたくなりますか？**

● **今の図書館に足りないと感じることは？**

